




Realizace, supervize a administrace projektu „ČISTÁ ŘEKA BEČVA II“ (Projekt)

Zásady pro připojování nemovitostí jednotlivých subjektů



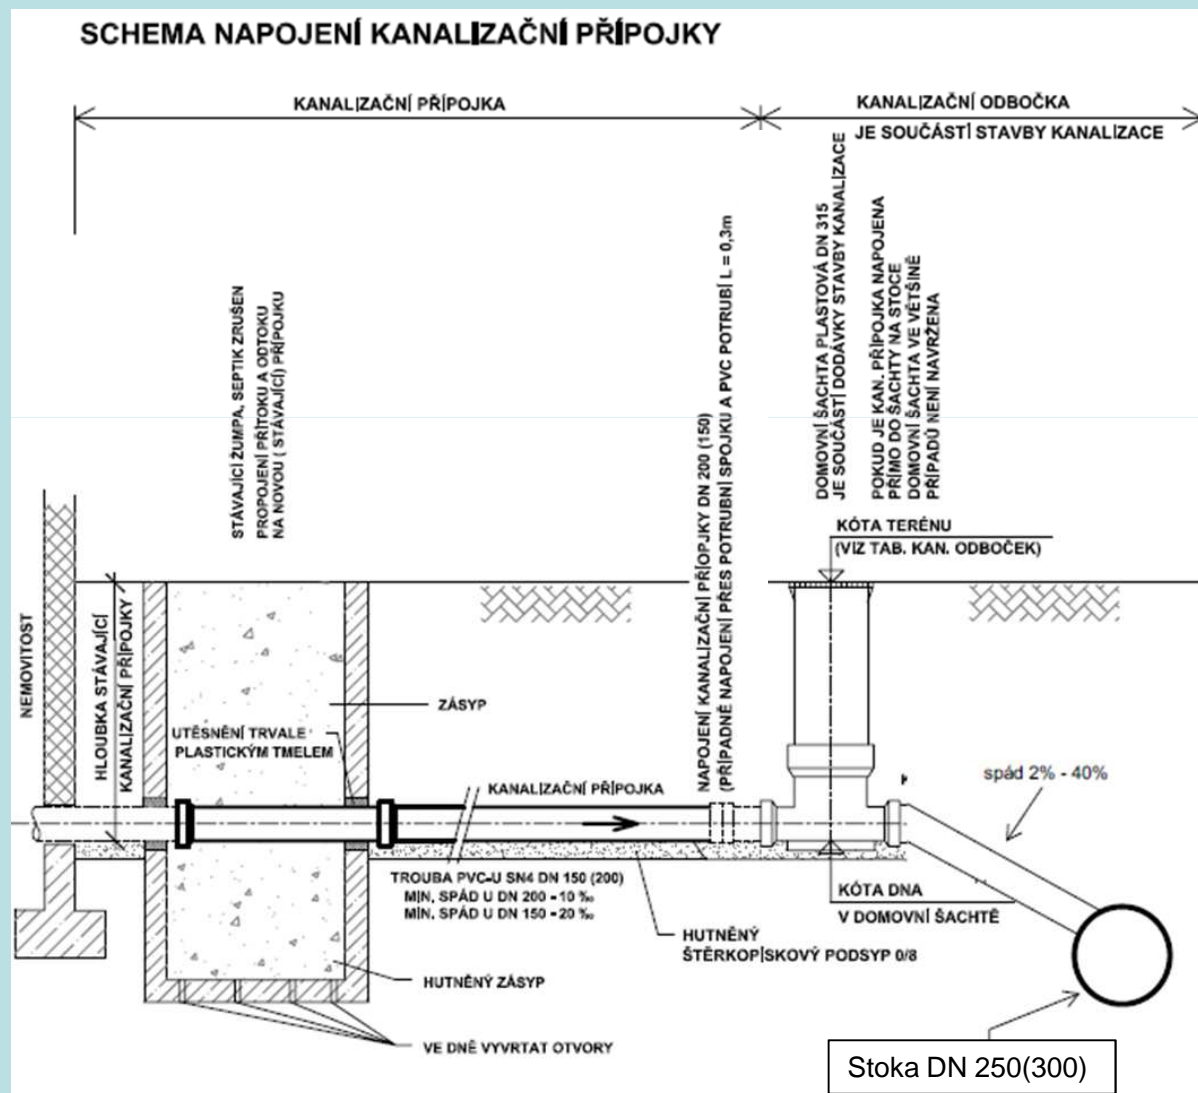

- Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností a objektů obč. vybavenosti (z kuchyně, koupelny, prádelny, WC, apod.).
- Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.
- Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.
- Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm /200 mm po revizní šachtičku. Další pokračování potrubí do domů může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus.
- Sklon domovní přípojky z kameniny, popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl být minimálně 2 % (dle normových požadavků). Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.

- Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb.
- Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se následně vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).
- Obec zajistila zpracování PD a související činnosti pro vydání územního souhlasu u STÁVAJÍCÍCH nemovitostí.
- Vlastní realizace domovní přípojky je možná kdykoli po osazení revizní šachty stavbou a nabytí právní moci územního souhlasu, nesmí se ale zaústit odpadní vody (vazba na ostatní níže položené úseky kanalizace) – až po výzvě (vydání kolaudačního souhlasu).
- Důsledná kontrola oddělení dešťových vod. Dešťové vody nesmí být zaústěny do splaškové kanalizace (dešťové svody, odpady ze dvorů, zpevněné plochy vjezdů, drenáže). Kapacita kanalizace není projektována na zaústění dešťových vod.